


СОГЛАСОВАНО:
1-ый Зам. главы администрации г. Конаково
Шаталов О.В.
2009г

Заведующий
Белая
Ирина Николаевна
2009г

Администрация
Температурный график
теплоисточников г. Конаково на отопительный период 2009г-2010г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГУ ОАО "ТГК-2" по Тверской области
Иванов А.Г.
2009г

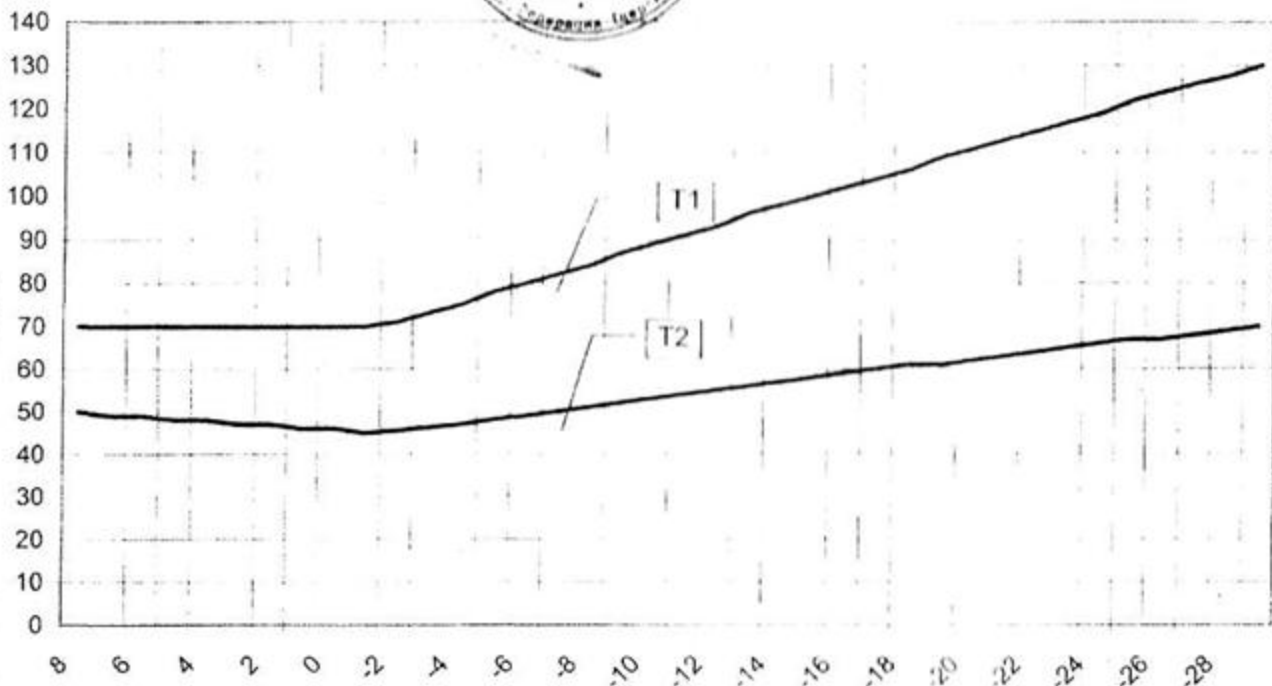

Температура воздуха	Т1	Т2
5	70	50
7	70	49
6	70	49
5	70	48
4	70	48
3	70	47
2	70	47
1	70	46
0	70	46
-1	70	45
-2	71	45
-3	73	46
-4	75	47
-5	78	48
-6	80	49
-7	82	50
-8	84	51
-9	87	52
-10	89	53
-11	91	54
-12	93	55
-13	96	56
-14	98	57
-15	100	58
-16	102	59
-17	104	60
-18	108	61
-19	109	61
-20	111	62
-21	113	63
-22	115	64
-23	117	65
-24	119	66
-25	122	67
-26	124	67
-27	128	68
-28	128	69
-29	130	70

Температурный график на сутки задается диспетчерской службой исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха, передаваемой Тверским центром по Гидрометеорологии.
Отклонения от температурного графика допускается при недостатке топлива и тепловой мощности на теплоисточниках.

л. Беляева И.И.
тел 46-42

Ирина Николаевна Белая
Григорьев

/ Директор Тепловых сетей ГУ ОАО "ТГК-2" по Тверской области

Дахин О.В.

Начальник отдела эксплуатации ГУ ОАО "ТГК-2" по Тверской области

Грибков А.М.